

Integraciones

GW632220

Manual de programación



Índice

1	Descripción general	2
2	Información técnica	3
3	Programación	4
3.1	Información de la aplicación	4
3.2	Asignación de dirección individual	5
3.3	Tablas de objetos de comunicación	5
3.3.1	Objetos generales	5
3.3.2	Objetos del modo AC	6
3.3.3	Objetos del modo VENT	6
3.4	Descripción de los objetos de comunicación	7
3.4.1	Objetos generales	7
3.4.2	Objetos del modo AC	10
3.4.3	Objetos del modo VENT	10
3.5	Parámetros	11
3.5.1	Dirección	11
3.5.2	Tipo	12
3.6	Restaurar valores de fábrica	12
4	Máquinas de AC compatibles	13
4.1	Unidades interiores	13
4.2	Unidades exteriores	15
5	Instalación	16

1 Descripción general

La pasarela GW632220 es un equipo usado como interface de control entre el protocolo propio de LG HVAC y los equipos de KNX.

La integración de los sistemas de aire acondicionado LG con el sistema KNX se realiza mediante una conexión simple directa al bus RS485 de las unidades exteriores de LG. La pasarela permite controlar un sistema de climatización con hasta 64 unidades interiores conectadas a 1 unidad exterior.

Para cada unidad interior individual, la pasarela permite controlar las funciones más comunes como la temperatura de consigna, temperatura medida, el modo de trabajo (frío, calor, modo ventilador, seco y automático) y la velocidad del ventilador (baja, media y alta).



Características generales:

- Control de hasta 64 unidades interiores conectadas a una unidad exterior.
- Funcionalidades completas para cada unidad: temperatura consigna, temperatura medida, modo de trabajo (calor, frío, automático), modo de ventilador (baja, media, alta velocidad) y varias notificaciones de fallo.
- Sistemas LG compatibles en algunos casos, la integración requiere la instalación de una tarjeta adicional en las unidades al aire libre del sistema de LG, el tipo de la tarjeta adicional depende del modelo de unidades interiores utilizadas en cada caso, consulte la información técnica (párrafo siguiente).

2 Información técnica

Alimentación	12/32 Vdc	
Alimentación KNX	29VDC del BUS KNX	
Consumo de corriente KNX	1mA del BUS KNX	
Montaje	Carril DIN	
Tamaño	2 módulos de carril DIN	
Conexiones	Terminal KNX para conexión del bus. Terminales atornillables para la alimentación principal y para el bus de LG.	
Máx. Número de unidades interiores	Hasta un control individual de 64 unidades	
LG bus	RS-485	
Sistemas compatibles LG	Sistema interior HVAC	Tarjeta de adaptación
	Multi V plus Multi V sync Multi V space	PMNFP14A0 (1616 unidades interiores) o PMNFP14A1 (64 unidades interiores).
	Single A, Multi	PMNFP14A0
	Eco-V	PHNFP14A0
	Multi V plus II Multi V sync II Multi V space II Multi V mini	No se requiere tarjeta adicional
Rango de temperatura del medio	Operación: -10°C/55°C Almacenamiento: -30°C/60°C Transporte: -30°C/60°C	
Regulación	De acuerdo a las directivas de compatibilidad electromagnética y baja tensión: EN 50090-2-2 / UNE-EN 61000-6-3:2007 / UNE-EN 61000-6-1:2007 / UNE-EN 61010-1.	

3 Programación

Este manual explica cómo configurar la memoria de la pasarela GW632220 para controlar una instalación LG de clima a través de un sistema KNX.

3.1 Información de la aplicación

Programa de aplicación: Bes (Fabricante) // LGAC-KNX (nombre de programa).

Máximo número de objetos de comunicación: 22

Máximo número de asignaciones: 22

La parametrización de la pasarela se configura directamente con el ETS4, no necesitándose aplicaciones adicionales.

Número	Nombre	Función del Objeto	Descripción	Direcciones de Gr...	Longit...
0	Communication AC Error : 0-OK 1-Error(R)	Communication AC Error			1 bit
1	On/Off: 0-Off 1-On	On/Off			1 bit
2	Mode: 0-Cool, 1-Heat, 2-Dry, 3-Fan, 4-Auto	Mode			1 Byte
3	Mode: 1-Cool	Cool			1 bit
4	Mode: 1-Heat	Heat			1 bit
5	Mode: 1-Dry	Dry			1 bit
6	Mode: 1-Fan	Fan			1 bit
7	Mode: 1-Auto	Auto			1 bit
8	Setpoint temperature Celsius value, 16 to 30 <AC>	Set Room Temp			2 Bytes
9	Ambient temperature Celsius value, 10 to 40 <AC>	Room Temp			2 Bytes
10	Air direction: 0-Stop, 1-Start, <<Only AC>>	Swing			1 bit
11	Fan Speed: 0-Auto, 1-Low, 2-Middle, 3-High	Fan Speed			1 Byte
12	Fan Speed: 1-Auto	Auto			1 bit
13	Fan Speed: 1-Low	Low			1 bit
14	Fan Speed: 1-Middle	Middle			1 bit
15	Fan Speed 1-High	High			1 bit
16	Remote control: 0-Enabled, 1-Disabled	Lock			1 bit
17	Compressor Running Hours	Compressor Running Hours			2 Bytes
18	Error sign: 0-Normal, 1-Error	Error Sign			1 bit
21	HVAC Mode	HVAC Mode			1 Byte

3.2 Asignación de dirección individual

La pasarela GW632220 tiene un botón de programación para la asignación de direcciones individuales KNX que se encuentra cerca del conector KNX del dispositivo.

Un led rojo se ilumina cuando se presiona manualmente o si el dispositivo está configurado de forma remota a otro modo de programación. El led se apaga automáticamente si el ETS ha asignado una dirección individual correctamente o si se pulsa la tecla de programación de nuevo manualmente.

Este dispositivo permite tener más de una dirección individual. Cada unidad interior LGAC está virtualmente presente en su memoria como un dispositivo KNX con sus propios objetos de comunicación y dirección individual.

La pasarela responde siempre con la dirección individual 15.15.255 a los "dispositivos en modo de programación", (procedimiento de verificación del ETS) incluso si ya se ha programado con la unidad interior LGAC virtual. Sin embargo, una comprobación de la existencia dirección individual o escaneo de la línea reportará todos los dispositivos KNX virtuales programadas en su memoria.

Cuando una nueva unidad interior LG se programa en la memoria del equipo, la dirección individual no se puede sobrescribir con el mismo dispositivo porque las ETS mostrarán el siguiente error: "más de un dispositivo en el modo de programación". Se recomienda borrar la memoria interna del dispositivo antes de la programación con el fin de evitar estos problemas (ver 3.6 Restablecer los valores).

3.3 Tablas de objetos de comunicación

Algunos objetos de comunicación de la pasarela GW632220 se mostrarán o se esconderán de acuerdo a los parámetros configurados (ver 3.5 Parámetros).

3.3.1 Objetos generales

Estos son los objetos que están siempre disponibles para cada unidad interior:

Objeto	Nombre Función	Longitud	DPT	Flags				
				C	R	W	T	U
0	Communication AC error Error feedback	1 bit	1.001	●	●		●	
1	On/Off Indoor unit switch on/off	1 bit	1.001	●	●	●	●	
2	Mode Working mode setting	1 byte	5.001	●	●	●	●	
3	Mode: cool Working mode cool setting	1 bit	1.001	●	●	●	●	
4	Mode: heat Working mode heat setting	1 bit	1.001	●	●	●	●	
5	Mode: dry Working mode dry setting	1 bit	1.001	●	●	●	●	
6	Mode: fan Working mode fan setting	1 bit	1.001	●	●	●	●	
7	Mode: auto Working mode auto setting	1 bit	1.001	●	●	●	●	
11	Fan speed Fan speed setting	1 byte	5.001	●	●	●	●	
12	Fan: Auto Fan auto speed setting	1 bit	1.001	●	●	●	●	
13	Fan: low Fan low speed setting	1 bit	1.001	●	●	●	●	

14	Fan: middle Fan medium speed setting	1 bit	1.001	•	•	•	•	
15	Fan: high Fan high speed setting	1 bit	1.001	•	•	•	•	
16	Remote control Enable/disable control	1 bit	1.001	•	•	•	•	
17	Compressor running hours	2 bytes	7.007	•	•		•	
18	Error sign AC unit error feedback	1 bit	1.001	•	•		•	
21	HVAC mode HVAC mode setting	1 byte	5.010	•	•	•	•	•

3.3.2 Objetos del modo AC

Estos objetos están disponibles cuando se selecciona el modo AC (ver 3.5 Parámetros).

Objeto	Nombre Función	Longitud	DPT	Flags				
				C	R	W	T	U
8	Set point temperature Room temp setting	2 bytes	1.001	•	•	•	•	
9	Ambient temperature Room measured temp.	2 bytes	1.001	•	•		•	
10	Air direction Swing mode switch on/off	1 bit	1.001	•	•	•	•	

3.3.3 Objetos del modo VENT

Estos objetos están disponibles cuando se selecciona el modo VENT (ver 3.5 Parámetros).

Objeto	Nombre Función	Longitud	DPT	Flags				
				C	R	W	T	U
19	Filter alarm Filter alarm feedback	1 bit	1.001	•	•		•	
20	Filter reset Filter alarm reset	1 bit	1.001	•		•		

3.4 Descripción de los objetos de comunicación

3.4.1 Objetos generales

Nombre	Objeto 0: Communication AC error
Función	Objeto de comunicación de 1 bit para la notificación de errores de comunicación.
Descripción	Cuando hay un error de comunicación con la unidad AC, el telegrama de notificación se envía con valor "1" a través de este objeto. Si el error se corrige, se envía un "0". Este objeto puede ser también leído.
Nombre	Objeto 1: On/Off
Función	Objeto de comunicación de 1 bit para apagar o encender, la unidad AC.
Descripción	Cuando un telegrama con valor "1" se envía a este objeto, la correspondiente unidad interior de AC se enciende. Cuando un telegrama con valor "0" se envía a este objeto, la unidad se apaga. Este objeto puede ser también leído. El estado de la unidad interior AC se memoriza, de forma que cuando se apaga, en la siguiente vez se encenderá con el mismo modo de operación, temperatura de consigna, etc.
Nombre	Objeto 2: Mode
Función	Objeto de comunicación de 1 byte para configurar el modo de operación de la unidad AC.
Descripción	El valor enviado por este objeto hace que la hace que la unidad cambie de modo de operación de acuerdo a los siguientes valores: 0= Frío, = Calor, 2=Seco, 3=Ventilador, 4=Auto. El modo de operación actual puede ser leído a través de este objeto.
Nombre	Objeto 3: Mode: cool
Función	Objeto de comunicación de 1 bit para configurar el modo de operación de frío de la unidad AC.
Descripción	Cuando se envía un valor de "1" a este objeto de comunicación, el modo de la unidad cambia a frío. Un valor de "0" se envía automáticamente como notificación a través de otro objeto de bit. Enviando un valor de "0" al objeto de comunicación no se realiza ninguna acción.
Nombre	Objeto 4: Mode: heat
Función	Objeto de comunicación de 1 bit para configurar el modo de operación de calor de la unidad AC.
Descripción	Cuando se envía un valor de "1" a este objeto de comunicación, el modo de la unidad cambia a calor. Un valor de "0" se envía automáticamente como notificación a través de otro objeto de bit. Enviando un valor de "0" al objeto de comunicación no se realiza ninguna acción.

Nombre	Objeto 5: Mode: dry
Función	Objeto de comunicación de 1 bit para configurar el modo de operación de seco de la unidad AC.
Descripción	Cuando se envía un valor de “1” a este objeto de comunicación, el modo de la unidad cambia a seco. Un valor de “0” se envía automáticamente como notificación a través de otro objeto de bit. Enviando un valor de “0” al objeto de comunicación no se realiza ninguna acción.
Nombre	Objeto 6: Mode: fan
Función	Objeto de comunicación de 1 bit para configurar el modo de operación de ventilador de la unidad AC.
Descripción	Cuando se envía un valor de “1” a este objeto de comunicación, el modo de la unidad cambia a seco. Un valor de “0” se envía automáticamente como notificación a través de otro objeto de bit. Enviando un valor de “0” al objeto de comunicación no se realiza ninguna acción.
Nombre	Objeto 7: Mode: auto
Función	Objeto de comunicación de 1 bit para configurar el modo de operación automático de la unidad AC.
Descripción	Cuando se envía un valor de “1” a este objeto de comunicación, el modo de la unidad cambia a automático. Un valor de “0” se envía automáticamente como notificación a través de otro objeto de bit. Enviando un valor de “0” al objeto de comunicación no se realiza ninguna acción.
Nombre	Object 11: Fan speed
Función	Objeto de comunicación de 1 byte para configurar el modo de operación automático de la unidad AC.
Descripción	El valor enviado por este objeto que la unidad del ventilador cambie de modo de operación de acuerdo a los siguientes valores: 0= Auto, 1=Bajo, 2=Medio, 3=Alto. La velocidad actual del ventilador puede ser también leída a través de este objeto.
Nombre	Objeto 12: Fan auto
Función	Objeto de comunicación de 1 bit para cambiar la velocidad del ventilador al modo automático.
Descripción	Cuando se envía un valor de “1” a este objeto de comunicación, la unidad cambia al modo automático. Un valor de “0” se envía automáticamente como notificación a través de otro objeto de 1 bit. Enviando un valor de “0” no se realiza ninguna acción.
Nombre	Object 13: Fan low
Función	Objeto de comunicación de 1 bit para cambiar la velocidad del ventilador a baja.
Descripción	Cuando un valor de “1” se envía a este objeto de comunicación, la unidad cambia a velocidad baja. Un valor de “0” se envía automáticamente como notificación a través de otro objeto de comunicación de un bit. Enviando un “0” a este objeto, no se realiza ninguna acción.

Nombre	Objeto 14: Fan medium
Función	Objeto de comunicación de 1 bit para cambiar la velocidad del ventilador a velocidad media.
Descripción	Cuando un valor de "1" se envía a este objeto de comunicación, la unidad cambia a velocidad media. Un valor de "0" se envía automáticamente como notificación a través de otro objeto de comunicación de un bit. Enviando un "0" a este objeto, no se realiza ninguna acción.
Nombre	Objeto 15: Fan high
Función	Objeto de comunicación de 1 bit para cambiar la velocidad del ventilador a velocidad alta.
Descripción	Cuando un valor de "1" se envía a este objeto de comunicación, la unidad cambia a velocidad alta. Un valor de "0" se envía automáticamente como notificación a través de otro objeto de comunicación de un bit. Enviando un "0" a este objeto, no se realiza ninguna acción.
Nombre	Objeto 16: Remote control
Función	Objeto de comunicación de 1 bit para habilitar/deshabilitar el control remoto de la unidad de AC.
Descripción	Cuando se envía un valor de "1" a este objeto de comunicación, el modo de control remoto se bloquea y no se controla mediante la pasarela GW632220. Cuando se bloquea la unidad, solamente se puede controlar a través de los sistemas propios de LG, y no responderá a ningún comando de KNX. Un valor de "0" desbloquea la unidad.
Nombre	Objeto 17: Compressor running hours
Función	Objeto de comunicación de 2 bytes para leer las horas de funcionamiento del compresor.
Descripción	Si esta función está disponible en la unidad interior, las horas que el compresor ha estado trabajando pueden leerse a través de este objeto de comunicación.
Nombre	Objeto 18: Error sign
Función	Objeto de comunicación de 1 bit para la notificación de un error en la unidad.
Descripción	Mediante este objeto de comunicación se notificarán errores en la unidad AC.
Nombre	Objeto 21: HVAC mode
Función	Objeto de comunicación de 1 byte para configurar el modo HVAC de la unidad AC.
Descripción	Reservado para futuras implementaciones.

3.4.2 Objetos del modo AC

Nombre	Objeto 8: Set point temperature
Función	Objeto de comunicación de 2 bytes para enviar una nueva temperatura de consigna a la unidad.
Descripción	Un valor enviado a este objeto de comunicación cambia el valor actual del punto de consigna de la unidad interior. La temperatura puede variar de 16 °C a 30 °C.
Nombre	Objeto 9: Ambient temperature
Función	Objeto de comunicación de 2 bytes para leer la temperatura actual medida por la unidad AC.
Descripción	La temperatura medida actual de la unidad interior se puede leer a través de este objeto de comunicación. Tenga en cuenta que esta temperatura no es la temperatura ambiente, que debe ser medida por un termostato externo. El rango de temperatura medida puede variar de 10 °C a 40 °C.
Nombre	Objeto 10: Air direction
Función	Objeto de comunicación de 1 bit para habilitar/deshabilitar el modo de dirección de la unidad.
Descripción	Cuando se envía un valor de "1" a este objeto de comunicación, el modo de cambio de dirección se activa y las palas empiezan a moverse. Un valor de "0" desactiva el modo.

3.4.3 Objetos del modo VENT

Nombre	Objeto 19: Filter alarm
Función	Objeto de comunicación de 1 bit para la notificación de una alarma de error de filtro en la unidad.
Descripción	Si se habilita esta opción en la unidad interior, cuando hay una alarma de filtro, se envía un telegrama de notificación con valor "1" a través de este objeto. El objeto puede ser también leído.
Nombre	Objeto 20: Filter alarm reset
Función	Objeto de comunicación de 1 bit para resetear la alarma de filtro de la unidad.
Descripción	Si esta función está disponible en la unidad interior, una alarma de filtro puede ser reseteada enviando un valor de "1" a este objeto.

3.5 Parámetros


La parametrización de la pasarela GW632220 es muy simple. La configuración de la pasarela no necesita ninguna conexión a la instalación de la LG HVAC o cualquier otra unidad de parametrización.

Debe haberse hecho el direccionamiento y los parámetros internos que definen cada unidad interior de aire acondicionado. El programador debe disponer de toda esta información y, para configurar la pasarela, sólo necesita establecer cuántas unidades interiores existen y qué direcciones tienen. Después de eso, el trabajo de programador es solamente la asignación de los objetos de comunicación a direcciones de grupo KNX.

3.5.1 Dirección

Recuerda que la pasarela GW632220 es un dispositivo que permite tener más de una dirección individual. Cada unidad interior se representa virtualmente en su memoria como un dispositivo KNX con sus propios objetos de comunicación y dirección individual.

El parámetro dirección define qué unidad interior será controlada por este dispositivo KNX virtual.

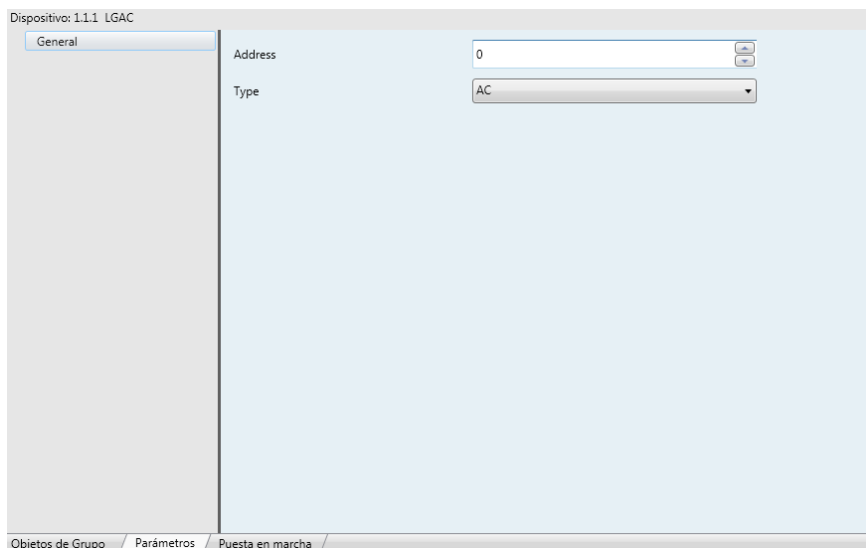


El programador debe añadir tantos dispositivos virtuales al Proyecto del ETS como unidades interiores de LG, modificando el parámetro de dirección en cada caso.

- ▲ 1.1 New line
 - ▶ 1.1.1 AC unit 1
 - ▶ 1.1.2 AC unit 2
 - ▶ 1.1.3 AC unit 3
 - ▶ 1.1.4 AC unit 4
 - ▶ 1.1.5 AC unit 5
 - ▶ 1.1.6 AC unit 6

Todos serán programados en la pasarela GW632220. No es posible programar más de una unidad con el mismo parámetro de dirección (el segundo sobrescribirá al anterior).

3.5.2 Tipo

Utilice el desplegable Tipo para seleccionar el modelo de la unidad interior que coincide con las unidades de LG que controlará la pasarela. Dependiendo del tipo de unidad seleccionada habrá disponibles funcionalidades diferentes.

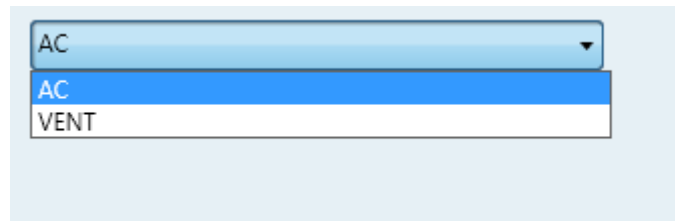

3.6 Restaurar valores de fábrica

La pasarela permite restaurar la configuración de fábrica simplemente utilizando el botón de programación para la asignación de direcciones individuales KNX que se encuentra cerca del conector KNX del dispositivo.

Para restaurar los ajustes de fábrica es necesario quitar el conector BUS KNX del dispositivo, pulsar el botón de programación y conectar el BUS KNX mientras se mantiene pulsada la tecla de programación durante 5 segundos aproximadamente. Cuando el LED rojo KNX se enciende, indica que la pasarela se ha restaurado con éxito, y se apaga de nuevo al instante al soltar el botón de programación.

4 Máquinas de AC compatibles

A continuación se especificará la compatibilidad de la pasarela LG-KNX según los modelos de unidades interiores y exteriores de LG.

4.1 Unidades interiores

La compatibilidad de las unidades interiores hace referencia siempre a las unidades interiores, no a unidades interiores más exteriores.

Si algún modelo no está incluido en la lista puede no ser compatible con la máquina LG correspondiente. Por ello no se recomienda su utilización sin consultarlo previamente.

Tipo	Línea	Modelo de unidad interior
Single	CST	UT 09/12/18/24/30/36/42/48/60
		CT 09/12/18/24/30/36/42/48/60
	Duct	UB 18/24/30/36/42/48/60
		CB 09/18/24/30/36/42/48/60
	CVT	UV 09/12/18/24/30/36/42/48/60
		CV 09/12/18/24/30/36/42/48/60
	Console	CQ 09/12/18
	Multi	Artcool Mirror
MS 07/09/12/18/24 AW*		
Artcool Panel		MA 09/12 AH*
Artcool Galery		MA 09/12 AH1
CVT		MV 09/12/18/24 AH
		CV 09/12/18/24
		MV 09/12/18/24 AH
		CV 09/12/18/24
		UV 12/16/21/24/36/42/48 H
CST		UT 12/18/21/24/36/42/48 H
CST 1		MT 09 AH
CST 2		MT 11 AH
CST 3		MT 09 AH
CST 4		MT 11 AH
CST5		MT 06 AH
CST 6		MT 08 AH
CST 7		CT 09
CST 8		CT 12
CST 9		CT 18
CST 10		CT 24
L/DUCT		MB 09/12/18/24 AHL
DUCT		MB 18/24 AH
		CB 24
Libero-R		UB 18/21/24/36/42/48 H
		CS 07/09/12/18/24 AQ
Libero-E		MS 07/09/12/18/24 AQ
		E 07/09/12/18/24 SQ
Console		MS 05/07/09/12/18/24 SQ
	CQ 09/12/18	
VRF	Wall mounted	ARNU 07/09/12/15 GSEL2 / GSEL4

	ARNU 18 GS5L2 / GS5L4
	ARNU 30/36 GSVA4
Libero	ARNU 07/09/12/15 GSBL2 / GSBL4
	ARNU 18/24 GSBL4
	ARNU 18/24 GSCL2 / GSCL4
Artcool Mirror	ARNU 05/07/09/12/15 GSB*4
	ARNU 07/09/12/15 GSE*1 / GSE*2
	ARNU 18/24 GS8*2
Artcool Panel	ARNU 07/09/12/18 GSF*2
Artcool Gallery	ARNU 07/09/12 GSF12
CST	ARNU 07/09/12 GTUC2
	ARNU 18/24 GTTC2
	ARNU 18/24 GTLC2
	ARNU 05/07/09/12/15 GTRC2
	ARNU 05/07/09/12/15 GTRC4
	ARNU 15/18 GTQC2 / GTQC4
	ARNU 21/24/28 GTPC2 / GTPC4
	ARNU 36 GTNC2
	ARNU 42/48 GTMC2
	ARNU 07/09/12 GTUC2
	ARNU 09/12 GVEA2
	ARNU 18/24 GVJA2
	ARNU 36 GVKA2
	ARNU 48 GVLA2
CVT	ARNU 09/12 GVEA2
	URNU 18/24 GVJA2
	URNU 36/48 GVKA2
	URNU 36/48 GVLA2
High Static Duct	ARNU 07/09/12/15/18/24 GBHA2
	ARNU 28/36/42 GBGA2
	ARNU 48/54 GBRA2
	ARNU 76/96 GB8A2 / GB8A4
	ARNU 07/09/12/15/18/24 GM1A4
	ARNU 28/36/42 GM2A4
Fresh Air Intake Unit	ARNU 48 GBRZ2
	ARNU 76/96 GB8Z2
Low Static Duct	ARNU 07/09/12/15 GB1G2
	ARNU 18/24/ GB2G2
	ARNU 05/07/09 GL1G2
	ARNU 12/15/18 GL2G2
	ARNU 21/24 GL3G2
Buil-in Duct	ARNU 07/09/12/15 GB3G2 / GB3G4
	ARNU 18/24 GB4G2
	ARNU 18/24 GB4G4
F/Standing with Case	ARNU 07/09/12/15 GCEA2
	ARNU 18/24 GCFA2
	ARNU 07/09/12/15 GCEU2
	ARNU 18/24 GCFU2
Console	ARNU 07/09/12/15 GQAA2 / GQAA4

4.2 Unidades exteriores


A continuación se indicará la relación de unidades exteriores compatibles con la pasarela LG-KNX. Los modelos indicados se refieren únicamente a unidades exteriores.

Si un modelo no está incluido en la lista, no se garantiza la compatibilidad con la unidad de aire acondicionado. En ese caso, contactar con el servicio técnico.

AC unidad exterior	Accesorios*
MULTI V PLUS II y posteriores	No necesarios
MULTIV III y posteriores	
MULTI V SPACE II	PMNFP14A1
MULTI V SYNC II	
MULTI V WATER II	
MULTI V MINI	
MULTI V PLUS	
MULTI V SYNC	
MULTI V SPACE	
MULTI	
SINGLE A	
MPS	
MULTI FDX	
THERMA V	
ECO V	


*Los accesorios son suministrados por LG

5 Instalación

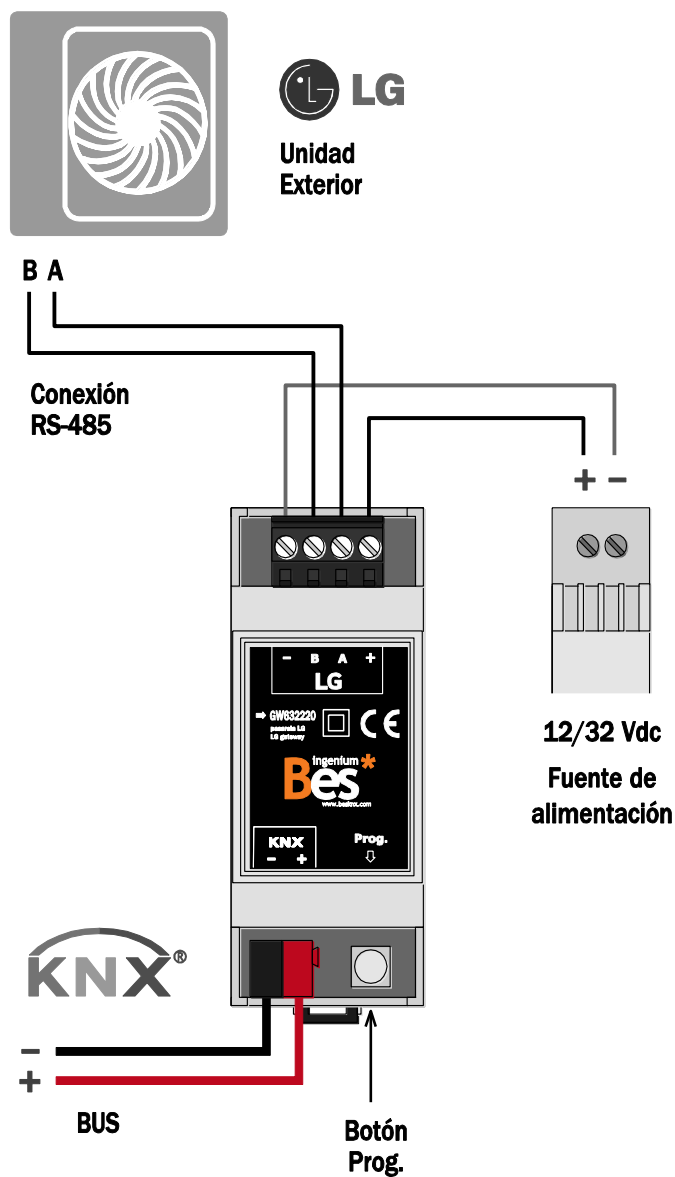

Alimente las líneas de baja tensión (BUS y entradas) en conductos separados a la línea de potencia (230 V) y a las salidas para asegurar que hay suficiente aislamiento y evitar interferencias.

No conectar la tensión principal (230 V) o cualquier otra tensión externa a cualquier punto del BUS o a las entradas.

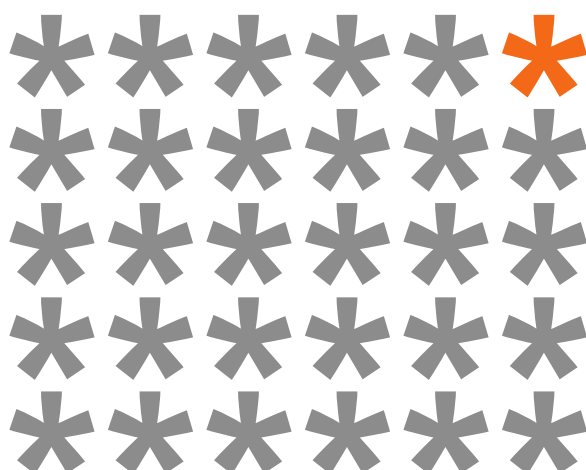

KNX products by ingenium*



Ingenium, Ingeniería y Domótica S.L.

Parque Tecnológico de Asturias, Parcela 50

33428 Llanera, Asturias, España

T (+34) 985 757 195

tec@besknx.com

www.besknx.com

www.ingeniumsl.com

Limitación de responsabilidad: Este documento puede presentar cambios o ciertos errores. Los contenidos se revisan continuamente de acuerdo al hardware y el software pero no se pueden descartar posibles desviaciones. Por favor, infórmenos sobre cualquier sugerencia. Cualquier modificación será incorporada a nuevas versiones de este manual.

Versión del manual: v1.1